





Ганиев Ринат Фирдависович, ведущий инженер Производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань»

Схема ГТС и основные МГ на территории ответственности ООО «Газпром трансгаз Казань»

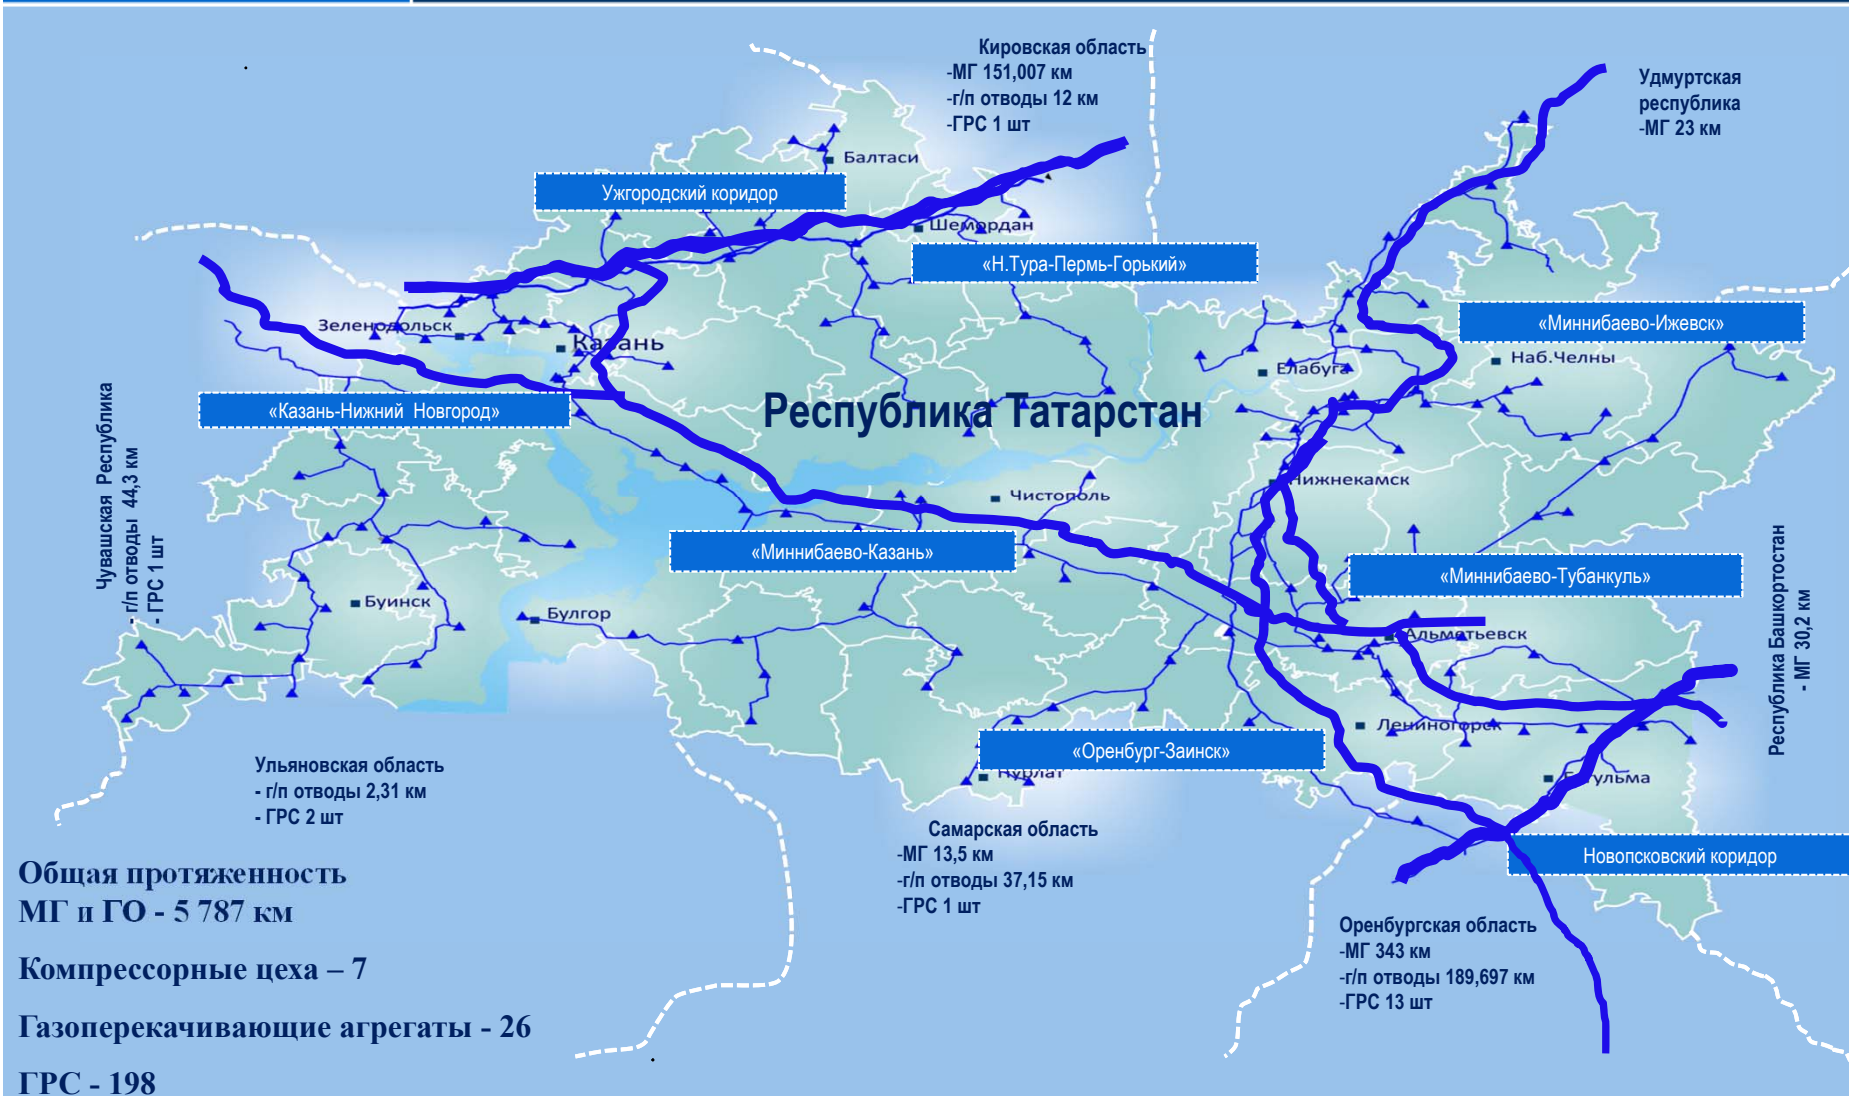


Распределение ТПА по типоразмеру

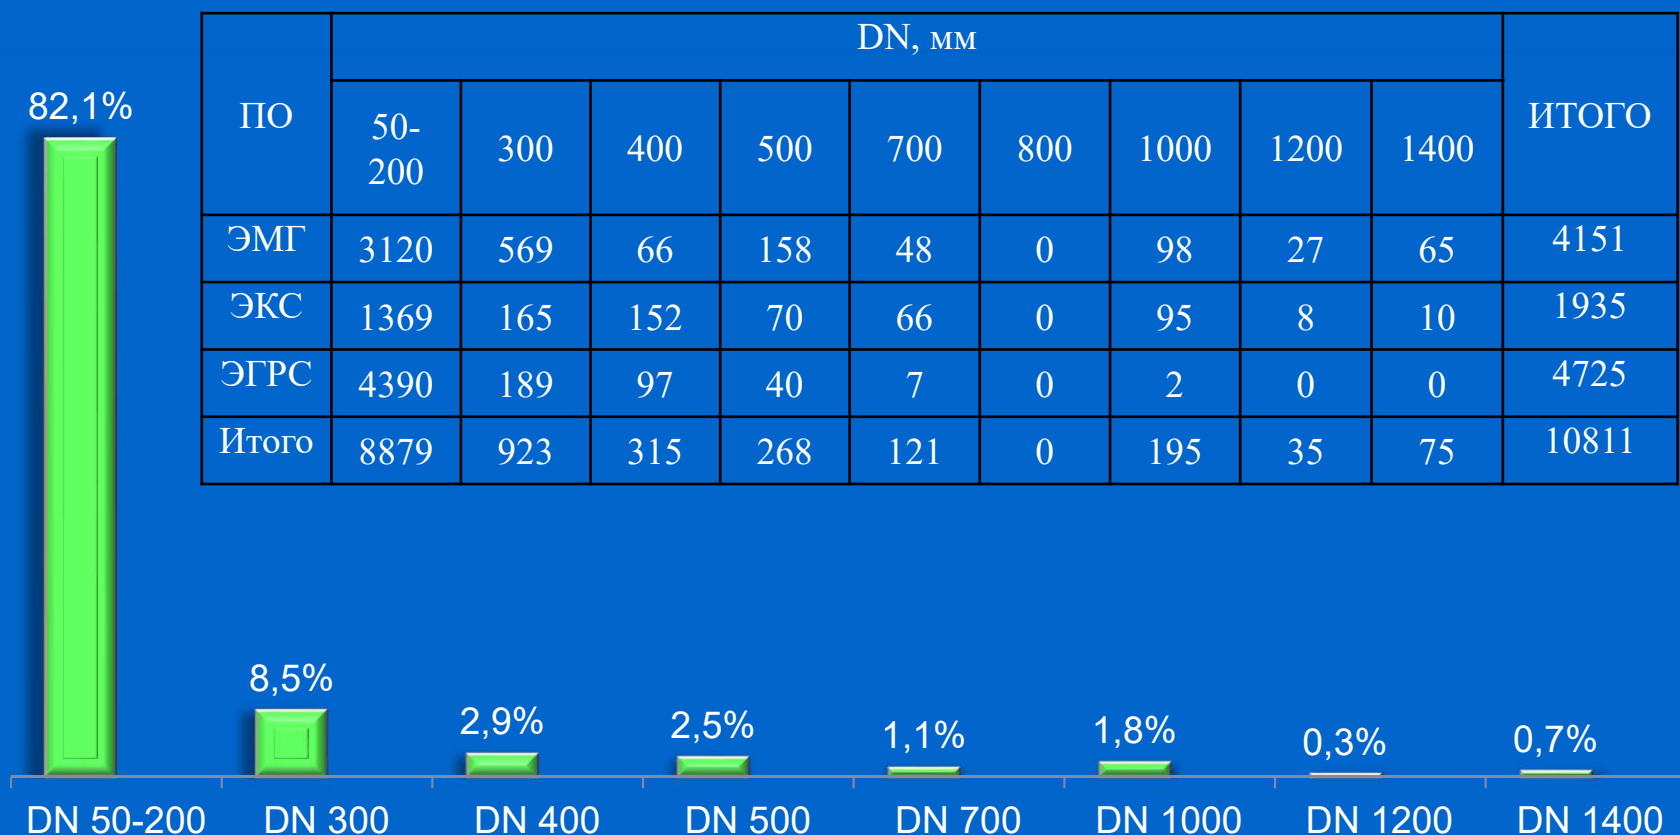


Общая информация по ТПА

Распределение ТПА по
производителю

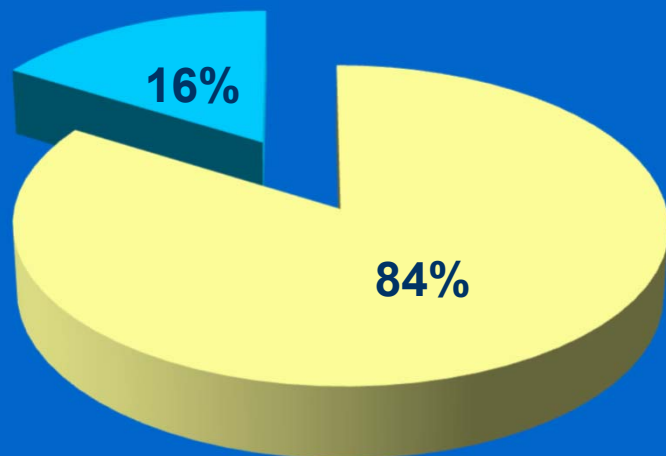


- ТПА производства РФ
- ТПА импортного производства

Срок службы ТПА

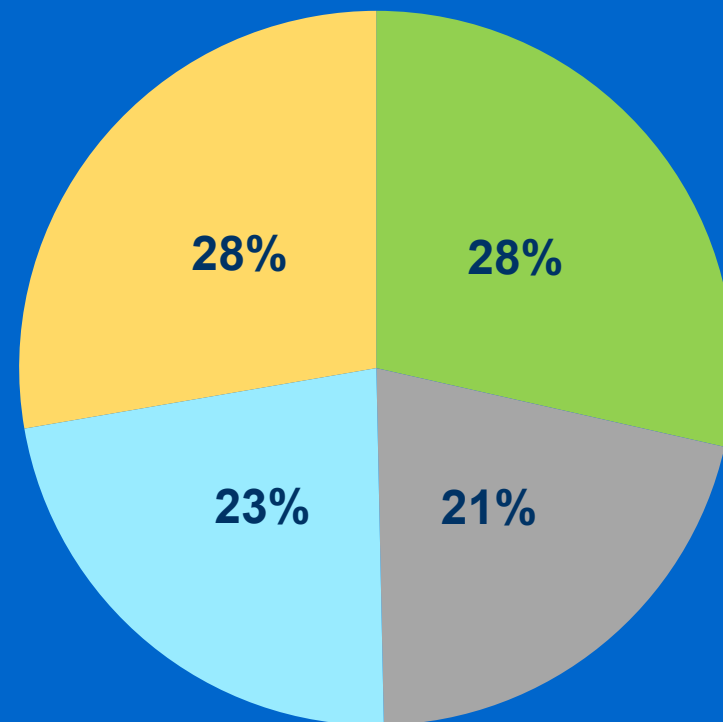

- 0-10 лет
- 11-20 лет
- 21-30 лет
- Свыше 30 лет

Сводные данные по демонтированной ТПА в 2017 году

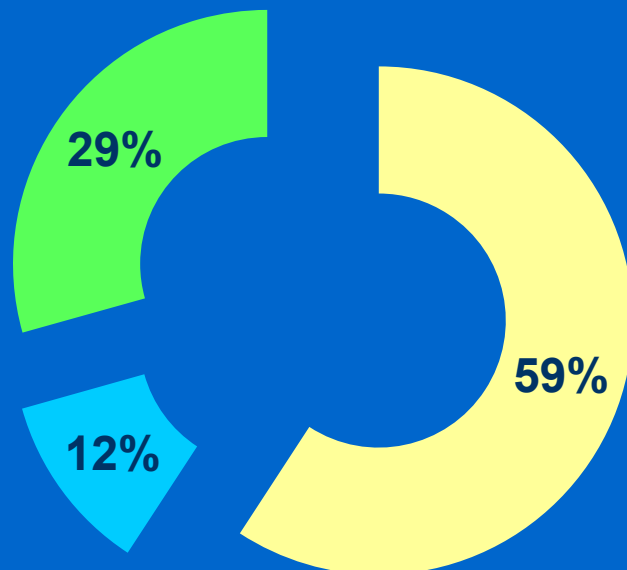


■ Потеря герметичности

■ потеря работоспособности

■ другие причины


ПО	DN, мм									ИТОГО
	50-200	300	400	500	700	800	1000	1200	1400	
ЭМГ	73	9	2	2	1	0	4	0	4	95
ЭКС	23	5	0	3	0	0	6	0	1	38
ЭГРС	64	1	2	0	0	0	1	0	0	68
Итого	160	15	4	5	1	0	11	0	5	201

Сводные данные по капитальному ремонту ТПА в заводских условиях

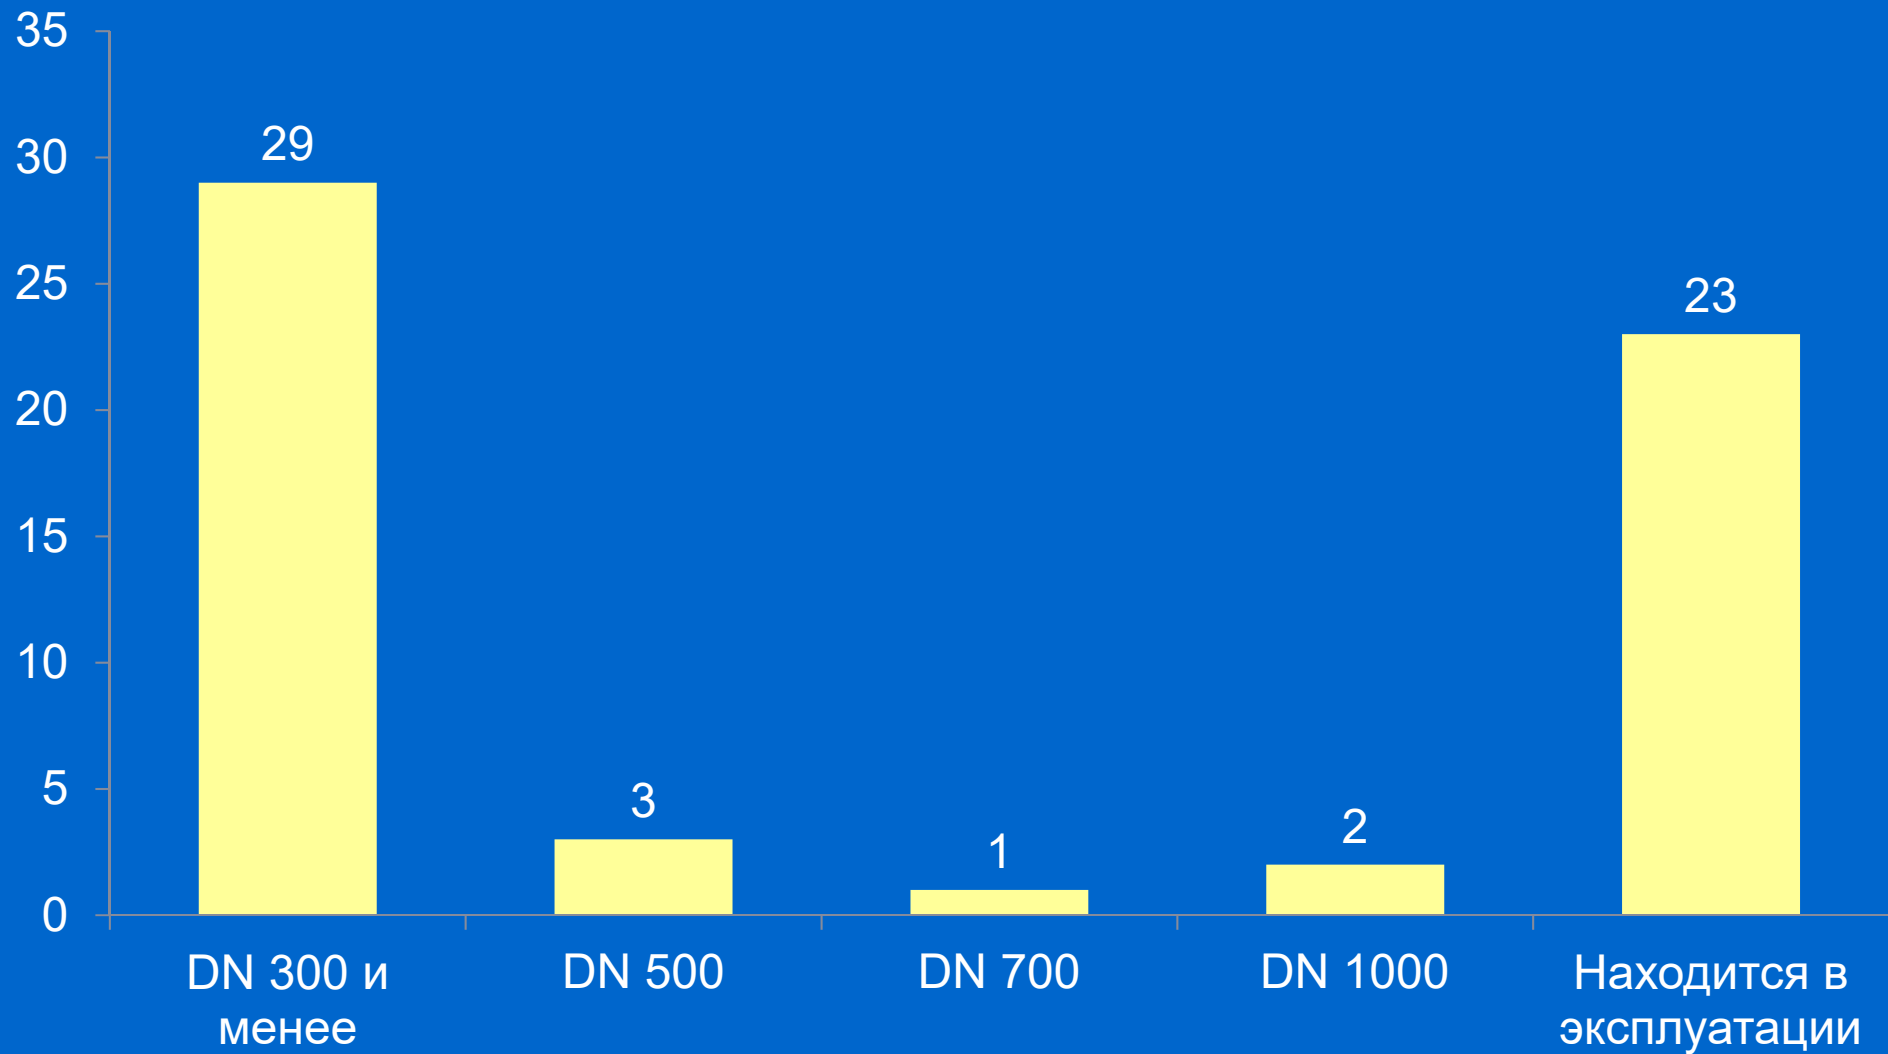

Капитальный ремонт этанопровода, замена ТПА



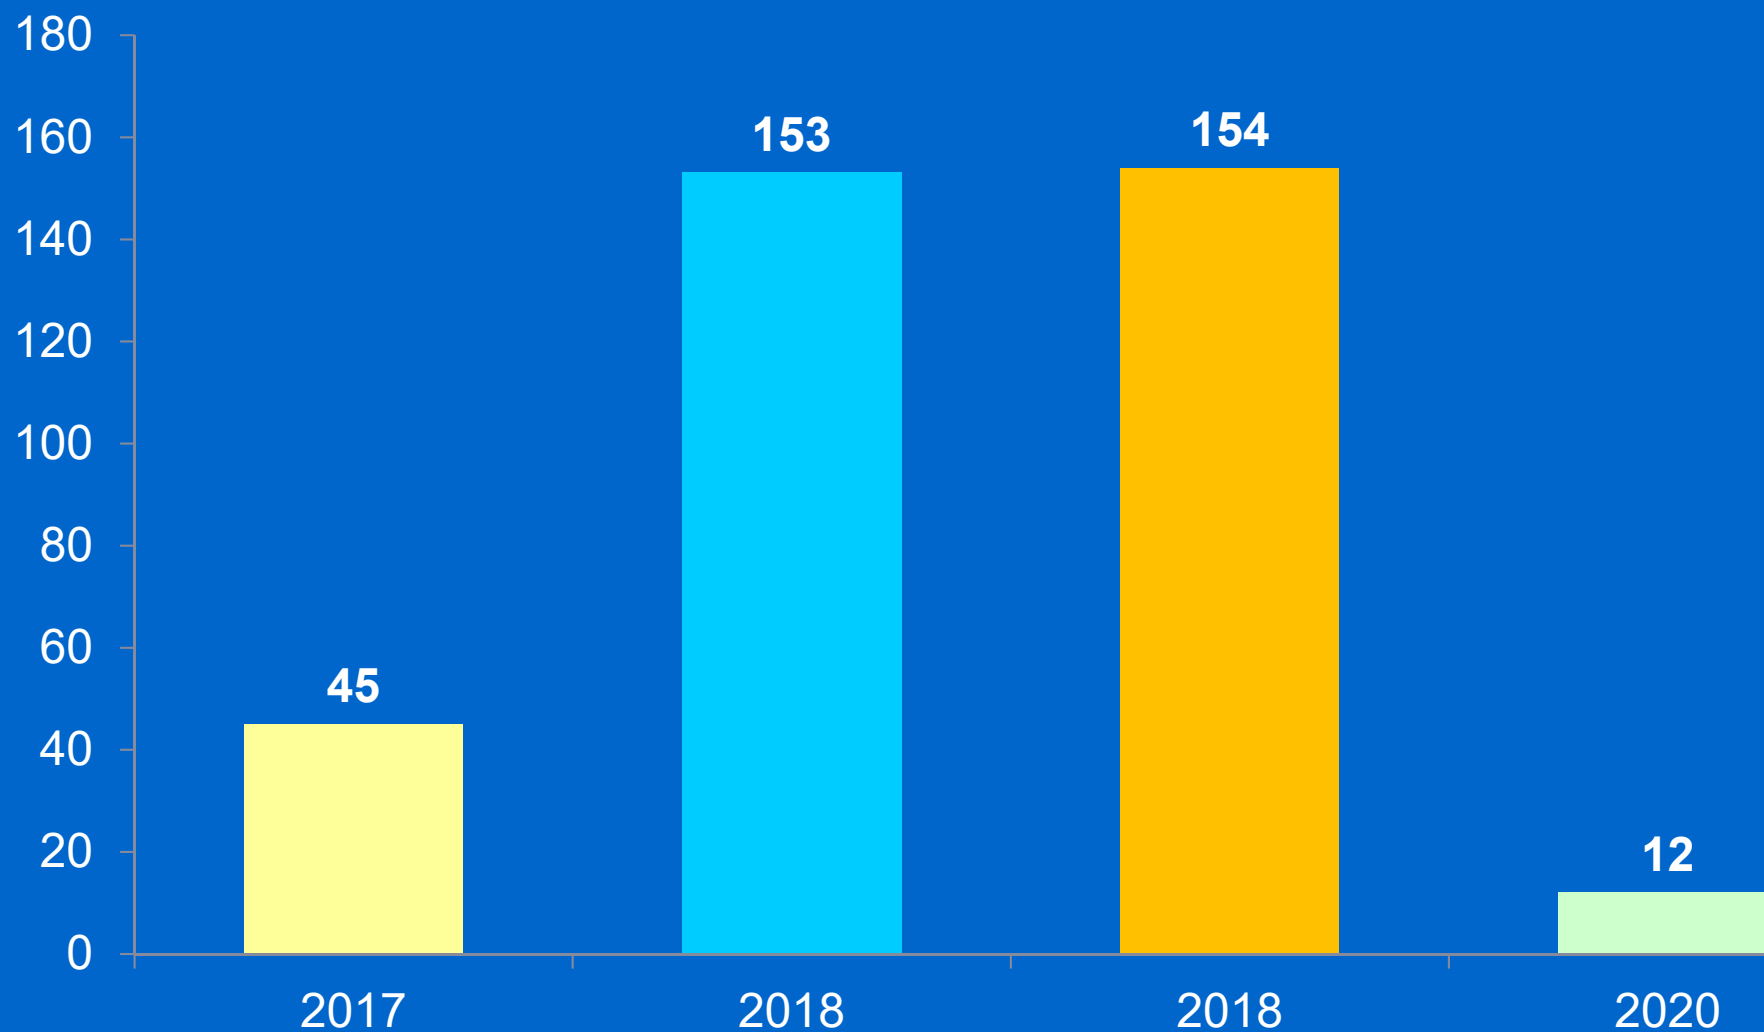



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843) 231-17-71

РТ, г. Казань, ул. Зинина, д. 4
(место составления акта)

«19» декабря 2017 года
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

Экз. № 2

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
ООО «Газпром трансгаз Казань»
№ 43-23-144-124

Приволжским управлением Ростехнадзора на основании приказа Приволжского управления Ростехнадзора от 01.03.2017 г. № 297/П «О назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор» и графиком проведения мероприятий по контролю на опасном производственном объекте «Участок магистрального газопровода «Миннибаево-Казань» с 80 по 285,4 км Константиновского ЛПУ МГ» и в соответствии с планом проведения мероприятий по контролю в отношении опасного производственного объекта ООО «Газпром трансгаз Казань» проведена выездная проверка в рамках постоянного государственного надзора в отношении опасного производственного объекта:

Наименование опасного производственного объекта	Рег. №
«Участок магистрального газопровода «Миннибаево-Казань» с 80 по 285,4 км Константиновского ЛПУ МГ»	A43-00783-0002

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Время проведения проверки: 22.11.2017- 19.12.2017

Место проведения проверки: г. Казань,

Юридическое лицо надлежащим образом уведомлено о проведении проверки:
не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Чалмаева Анжелика
Вячеславовна

государственный инспектор Межрегионального отдела
по надзору за объектами магистрального
трубопроводного транспорта Приволжского управления
Ростехнадзора

		услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»	
11.	Без разработки документации и в отсутствие положительного заключения экспертизы такой документации внесены изменения в опасный производственный объект «Участок магистрального газопровода «Миннибаево-Казань» с 80 по 285,4 км Константиновского ЛПУ МГ», а именно: - осуществлен демонтаж кранового узла техн. № 250; - осуществлена замена кранового узла техн. №190, 190-2.	Пункты 1, 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	ООО «Газпром трансгаз Казань»
12.	В нарушение требований промышленной безопасности без продления сроков службы осуществляется эксплуатация отработавших расчетный срок службы (ресурс) технических устройств (фактический срок службы которых составляет более 20 лет), входящих в состав опасного производственного объекта «Участок магистрального газопровода «Миннибаево-Казань» с 80 по 285,4 км Константиновского ЛПУ МГ» а именно: -Газопровод-отвод на Антоновку от г/п-отвода на Булгар; -Газопровод-отвод на Кадышево; -Газопровод-отвод на ГРС-1 г. Казани 2 нитка; -Газопровод-отвод на Ланшево; -Газопровод-отвод на Малую Елгу (к-з «Победа»); -Газопровод-отвод на Балахино; -Газопровод-отвод на Левашово; -Газопровод-отвод на Алексеевское; -Газопровод-отвод на Кутлушкино; -Газопровод-отвод на Четыре Двора; -Газопровод-отвод на Булгар от г/п-отвода на Базарные Матаки; -Газопровод-отвод на Нижнее Алькеево от г/п-отвода на Юхмачи; -Газопровод-отвод на Караса от г/п-отвода на Аксубаево; -Газопровод-отвод на Базарные Матаки от г/п-отвода на Аксубаево; -Газопровод-отвод на Аксубаево от г/п-отвода на Билярск;	Пункт 2 статьи 7, пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538; пункт 5 статьи 38, пункты 2, 3 статьи 40 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности	ООО «Газпром трансгаз Казань»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ганиев Ринат Фирдависович, ведущий инженер
Производственного отдела по эксплуатации
магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Казань»